

Fiche technico-ludique

Mai 2024



réf. 3095 - Toboggan noisette



Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux





Jeu adapté aux malvoyants



Thème Jardin. - Style Nature :

HPL bois veiné clair 781
HPL orange 835
Métal inox
Glissière inox

Vue élévation et plan de masse

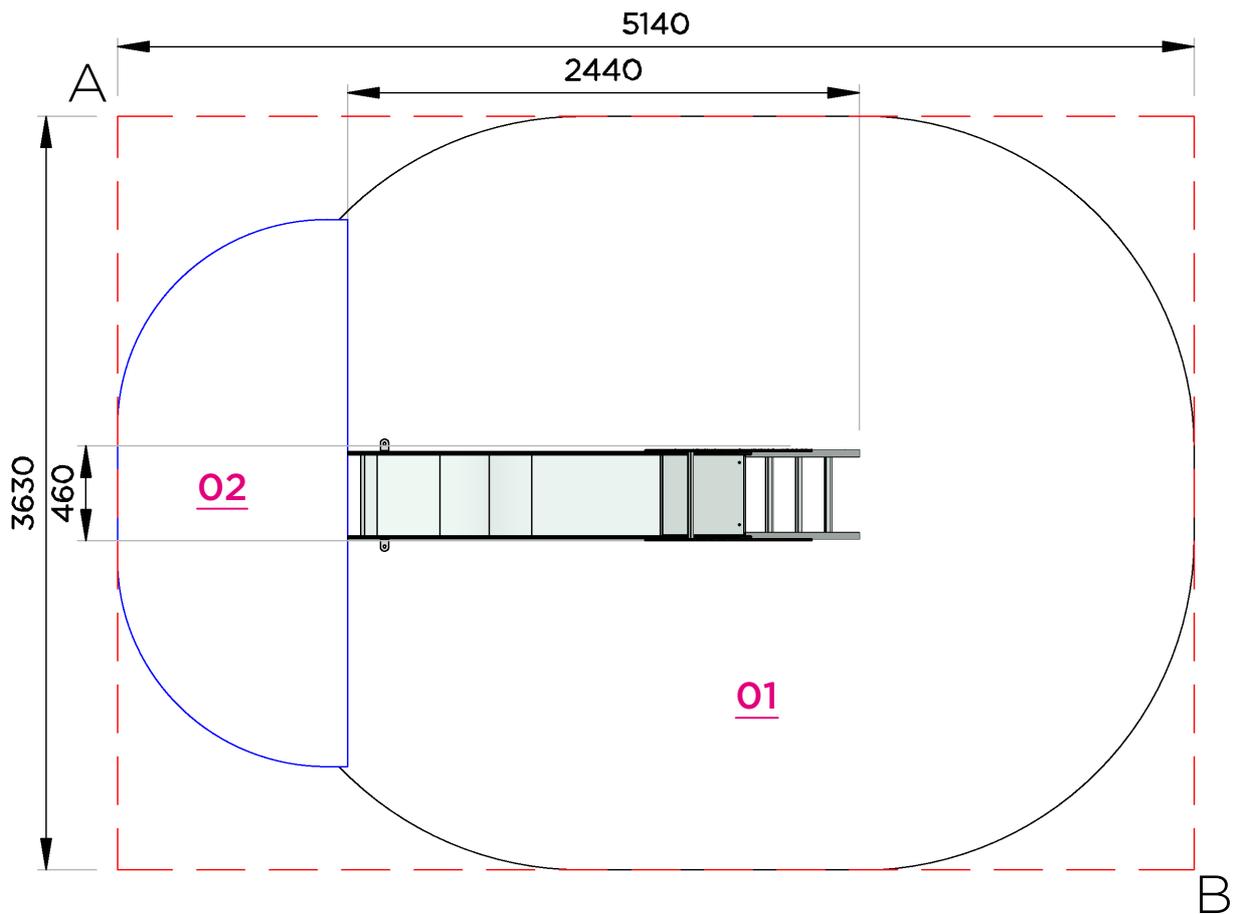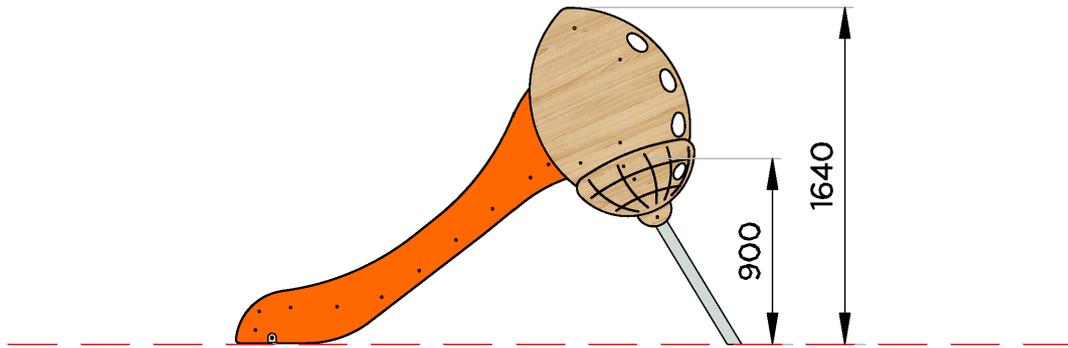

Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 6300 mm

Surfaces totale HCL : 15.80 m²

O1 : 0.90 m = 13.30 m²



O2 : 1.00 m = 2.50 m²

Fiche technico-ludique

réf. **3095** - Toboggan noisette

Fonctions ludiques


x 3

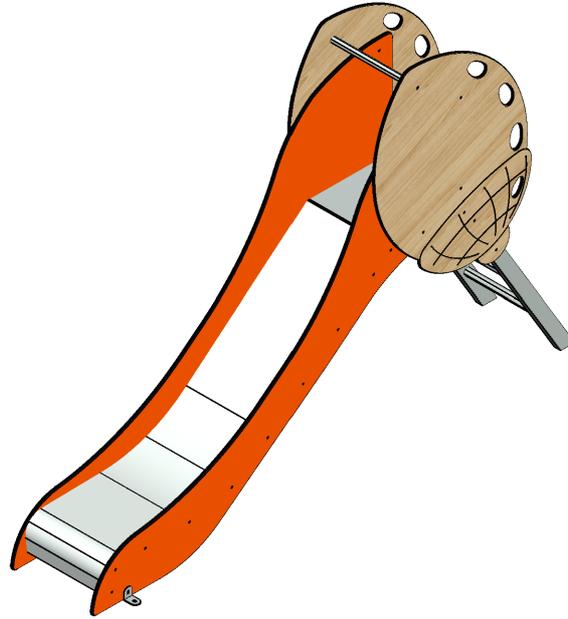

IMAGINER



MONTER A L'ECHELLE



GLISSER



Fiche technico-ludique

réf. **3095** - Toboggan noisette

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	3095_NOTICE
Installation :	1 heure / 2 personnes
m ³ de béton	0.3 m³

Palettisation **1 palette / 2.50 x 0.80 m**
Livré démonté

Poids total **70 Kg**

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm

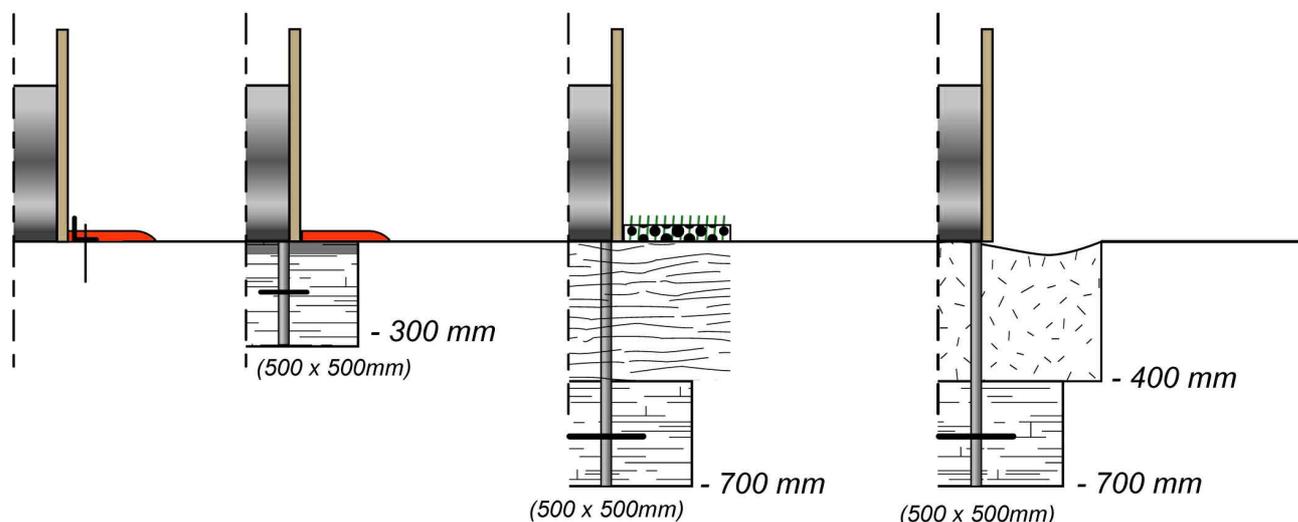

Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

